




## Übersicht über Raumlüftungssysteme




© Petra Domke

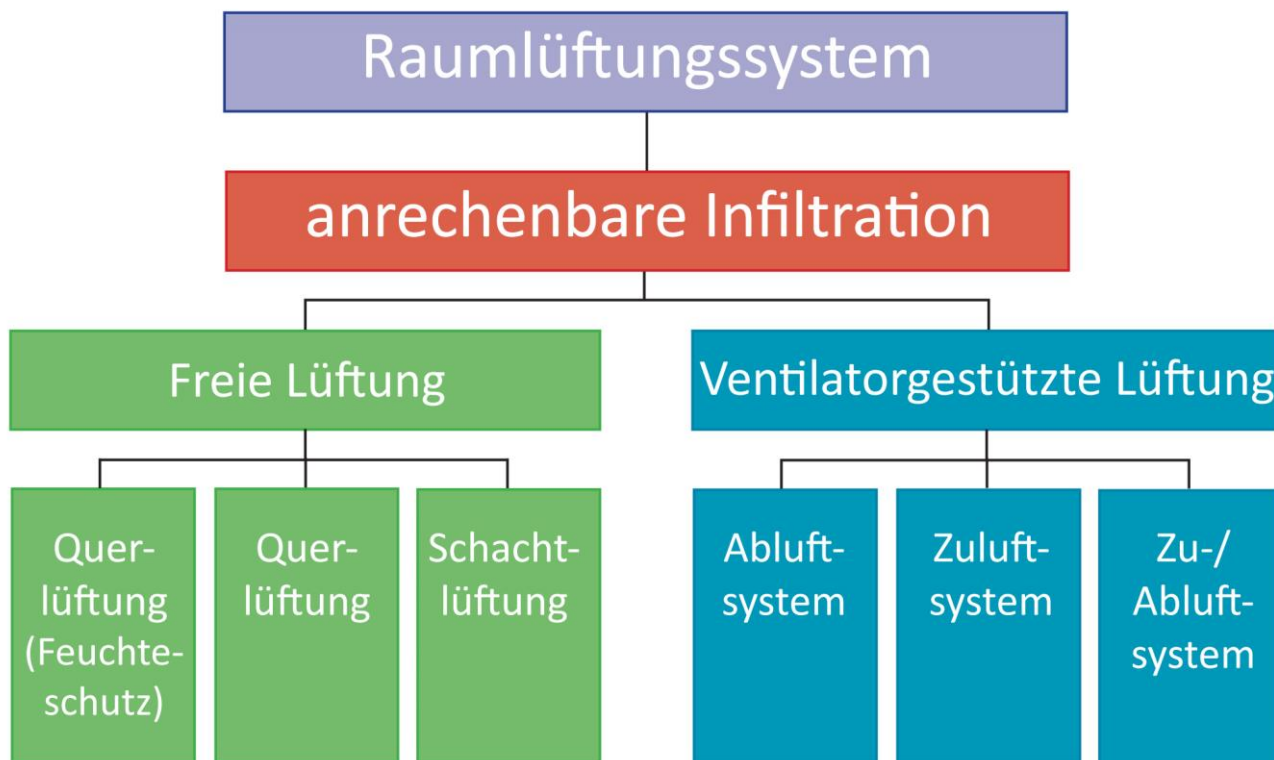

**Behaglichkeitsbereich nach DIN EN 15251**  
(Quelle: Systemair)

Mollier hx-Diagramm für 1,0133 bar

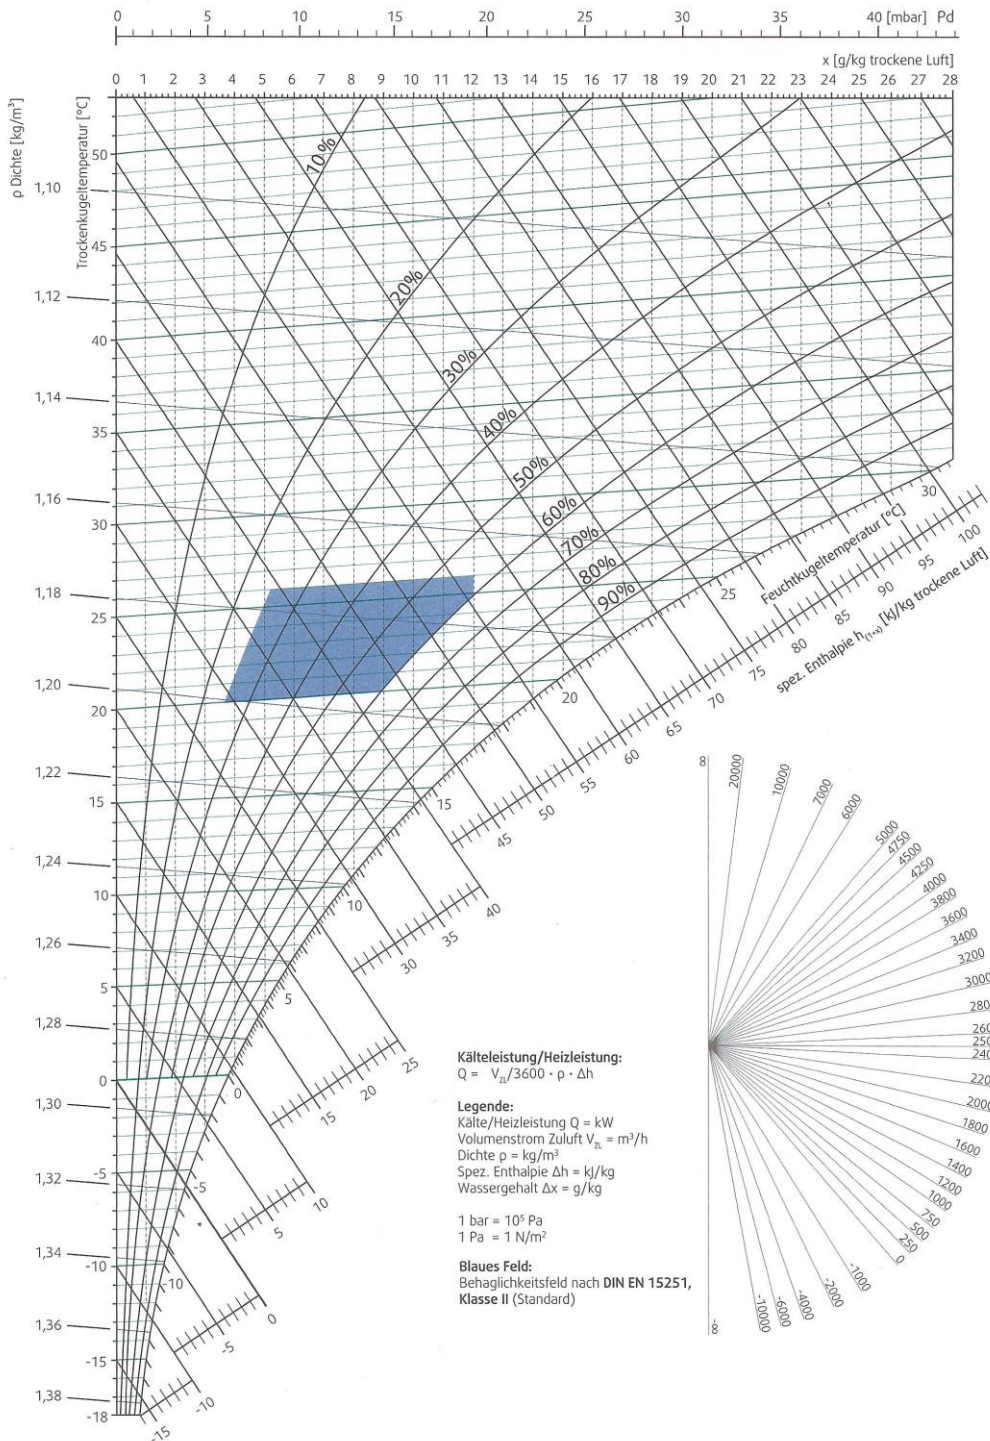

Ein Unternehmen der Gruppe Rudolf Müller